

409720

177 ВРЭС

Наименование подразделения

Адрес:

м. Волоколамск
ул. Ново-Сенгилеевская

Тел.:

8(49636)22218

Факс

Дата составления акта

«23» 12 2024 г.

Время составления акта

10:50
(час, мин)

Проверил

м. Специалист
(должность)Д. Р. Денисов А. С.
(подпись, ФИО)

Наименование абонента

№ абонента

№ объекта

Руководитель

Тел.:

Адрес объекта м. Волоколамск

п. Космонавты СМТ "Мер" д. 18.

АКТ 409720 /ПР/В-39С-5

проверки узла учета электроэнергии инструментальной/визуальной
(ненужное зачеркнуть)

Основание для проведения проверки

Восстановление

Составлен представителем ПАО «Россети Московский регион»

м. Специалист
(должность, ФИО)

в присутствии абонента, представителя абонента

(организация, должность, ФИО)

Лица, принявшие участие в проверке

м. Специалист
(организация, должность, ФИО)

1. Данные отключающего устройства на вводе

Тип, марка, ток отсечки отключающего устройства на вводе

№ пломбы

2. Прибор учета (ПУ)

Тип	Заводской №
м. Мерка 32 Р9	4210244500257
Показание	Схема включения
T1	м. Мерка
T2	Дата изготовления
T3	2021
Σ	Дата поверки
2021	Схема
1000	№ пломбы
1	Схема
Место установки ПУ	Основа ВЛ-ВЧКВ

3. Установленные трансформаторы тока

ТТ (тип, марка)	Коэффициент трансформации	Класс точности	№ ТТ	№ пломбы	Дата последней поверки	Марка, сечение и длина проводов вторичной коммутации

4. Установленные трансформаторы напряжения

ТН (тип, марка)	Коэффициент трансформации	Класс точности	№ ТН	№ пломбы	Дата последней поверки	Марка, сечение и длина проводов вторичной коммутации


5. Испытательная коробка

Наличие испытательной коробки (да/нет)

№ пломбы

6. Проверка правильности схемы включения счетчика электрической энергии, векторная диаграмма

$I_A = \underline{\hspace{2cm}} \text{ A}$ $I_a = \underline{\hspace{2cm}} \text{ A}$ $U_{\phi A} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ B}$
 $I_B = \underline{\hspace{2cm}} \text{ A}$ $I_b = \underline{\hspace{2cm}} \text{ A}$ $U_{\phi B} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ B}$
 $I_C = \underline{\hspace{2cm}} \text{ A}$ $I_c = \underline{\hspace{2cm}} \text{ A}$ $U_{\phi C} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ B}$

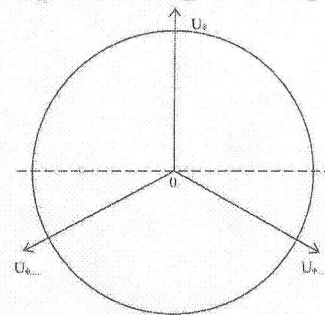

$P_A = \underline{\hspace{2cm}} \text{ Вт}$ $\cos\varphi_A = \underline{\hspace{2cm}}$
 $P_B = \underline{\hspace{2cm}} \text{ Вт}$ $\cos\varphi_B = \underline{\hspace{2cm}}$
 $P_C = \underline{\hspace{2cm}} \text{ Вт}$ $\cos\varphi_C = \underline{\hspace{2cm}}$
 $P_\Sigma = \underline{\hspace{2cm}} \text{ Вт}$ $\cos\varphi_\Sigma = \underline{\hspace{2cm}}$

7. Фиксация пломб на приборах и оборудовании, входящих в состав измерительного комплекса

Номера пломб (ПАО «Россети Московский регион», сбытовая компания)	Место установки пломбы
25919	119

8. Замеры производились приборами:

Подобук с 170

9. Работа с интервальными данными

9.1. Осуществлен съем почасовых данных в формате XML, TXT, другое в час мин. на ноутбук/флэш карту/прочие носители (ненужное зачеркнуть)

9.2. Полученный файл закодирован с использованием ХЭШ кода, уникальное название файла в час мин. отправлен с эл. почты на эл. почту с использованием/без использования электронно-цифровой подписи, № сертификата

10. Выявлены следующие нарушения (замечания):

10.1. Истек МПИ прибора учета ☒ ДА ☐ НЕТ 10.2. Истек МПИ трансформаторов тока ☐ ДА ☒ НЕТ

10.3. Выявлено безучетное потребление: нет

Заключение:

Некорректная схема подключения (по фазе и провод сечение) и/или работа реле напряжения, связь с ПУ не установлена, требуется заменить ПУ и документировать в актировании.

Уполномоченный представитель

Маслов

(должность)

Маслов РВ

(подпись, ФИО)

Лицо, принявшее участие в проверке

эл. Маслов

(должность)

Маслов Романов СД

(подпись, ФИО)

Абонент, представитель абонента

(должность)

(подпись, ФИО)

Лицо, принявшее участие в проверке

(должность)

(подпись, ФИО)